

dne **2. 10. 2025** od **8:00** do **18:00** hodin

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:**Čtyřkoly (okres Benešov)**část obce **Čtyřkoly**

č. ev. 56, 125, 197, 198

část obce **Javorník**

č. p. 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 48, 52, 53, 61, 80, 84, 90, 93

č. ev. 24, 35, 43, 47, 48, 50-55, 58, 60, 62, 82, 88, 96, 97, 112, 113, 124, 128, 129, 130, 135, 136, 138, 139, 141, 150, 151, 164, 165, 169, 180, 184, 190, 193, 194, 196, 206, 209, 214, 215, 222, 229

kat. území **Čtyřkoly** (kód **624331**): **parcelní č.** 34/4, 139/28, 150/1, 781/11**Kaliště (okres Praha-východ)**část obce **Kaliště**

č. ev. 98, 99, 100, 114, 148, 163

část obce **Lensedly**

č. ev. 63, 92, 95, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 111, 112, 113, 129, 133, 157, 169

kat. území **Lensedly** (kód **662186**): **parcelní č.** 746/1, 823/1část obce **Poddubí**

č. p. 3, 4, 38, 137

č. ev. 134, 135, 136, 138, 140, 142, 149, 155, 157, 158, 160, 161, 162, 164, 165, 167, 168, 171, 173-177, 180, 183, 185-189, 392, 393, 395-399, 417, 418, 420, 430, 432

kat. území **Kaliště u Ondřejova** (kód **662178**): **parcelní č.** 196/4, 741/1**Lštění (okres Benešov)**část obce **Lštění**

č. p. 106

část obce **Zlenice**

č. p. 61, 94-98, 104, 105, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 120

UPOZORNĚNÍ

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výroby do vypnutého úseku distribuční soustavy.

NEJDE VÁM ELEKTŘINA...

TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. | Aktuální stav dodávek elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále **Bez Šťávy** (www.bezstavy.cz).

č. ev. 28, 37, 44, 92, 137, 138, 145-149, 158, 167, 202, 205, 206, 214, 230, 235, 237, 238, 242, 248, 251, 265, 279, 285, 287, 290, 316, 318, 320, 325, 340, 342, 345, 348

Hlavní: č. ev. 79-88, 90, 103, 105, 106, 107, 112, 114, 116, 119, 139, 159, 164, 166, 172, 211, 258, 263, 264, 272, 273, 282, 294, 298, 306

Hvězdonická: č. ev. 133, 134, 160, 183, 184, 204

Charvátova: č. p. 12, 29, 34, 42, 46, 50, 73, 75; **č. ev.** 42, 218, 253, 277, 309

K hřišti: č. ev. 121, 122, 124, 126, 127, 128, 168, 191, 283

K přívozu: č. p. 24, 99; **č. ev.** 260, 261, 262, 266, 268, 269, 289, 291, 293, 295, 310

K řece: č. ev. 129, 131

K Sázkavce: č. p. 57; **č. ev.** 29, 35, 36, 157, 192, 209, 284, 286

Ke studánce: č. p. 31; **č. ev.** 140, 142, 227, 278, 281, 313

Krátká: č. ev. 169, 171, 174, 175, 181, 212

Lipová: č. p. 1, 9, 13, 20, 27, 28, 41, 68, 86, 87, 88, 109, 123; **č. ev.** 38, 39, 40, 229, 256

Lomená: č. p. 5, 8, 17, 23, 25, 36, 38, 65, 67, 70, 72, 74, 80, 85, 90, 100; **č. ev.** 48, 186, 187, 201, 207, 234, 252, 292, 302, 312, 319

Míru: č. p. 2, 18, 33, 37, 40, 44, 47, 49, 56, 60, 64, 71, 76, 107; **č. ev.** 10, 43, 125, 226, 245, 254, 300, 301, 303, 314

Oblouková: č. ev. 56, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 271

Pod duby: č. ev. 91, 93, 178, 250

Pod lesem: č. ev. 45, 46, 49-55, 99, 141, 143, 144, 162, 177, 185, 190, 200, 203, 220, 223, 236, 339

Pod tratí: č. ev. 241

Příčná: č. ev. 66-76

kat. území **Lštění** (kód **624357**): **parcelní č.** 230/26, 230/50, 230/55, 230/56, 233/15, 233/47, 234/5, 253/6, 253/29, 253/43, 257/127, 257/228, 257/229, 258/17, 363, 1527/2, 1640

Senohraby (okres Praha-východ)

č. ev. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 72, 82, 83, 88, 92, 100, 300, 334

Posázavská: č. p. 225


kat. území **Senohraby** (kód **747505**): **parcelní č.** 472/8

UPOZORNĚNÍ

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výroby do vypnutého úseku distribuční soustavy.



dne **2. 10. 2025** od **8:00** do **18:00** hodin

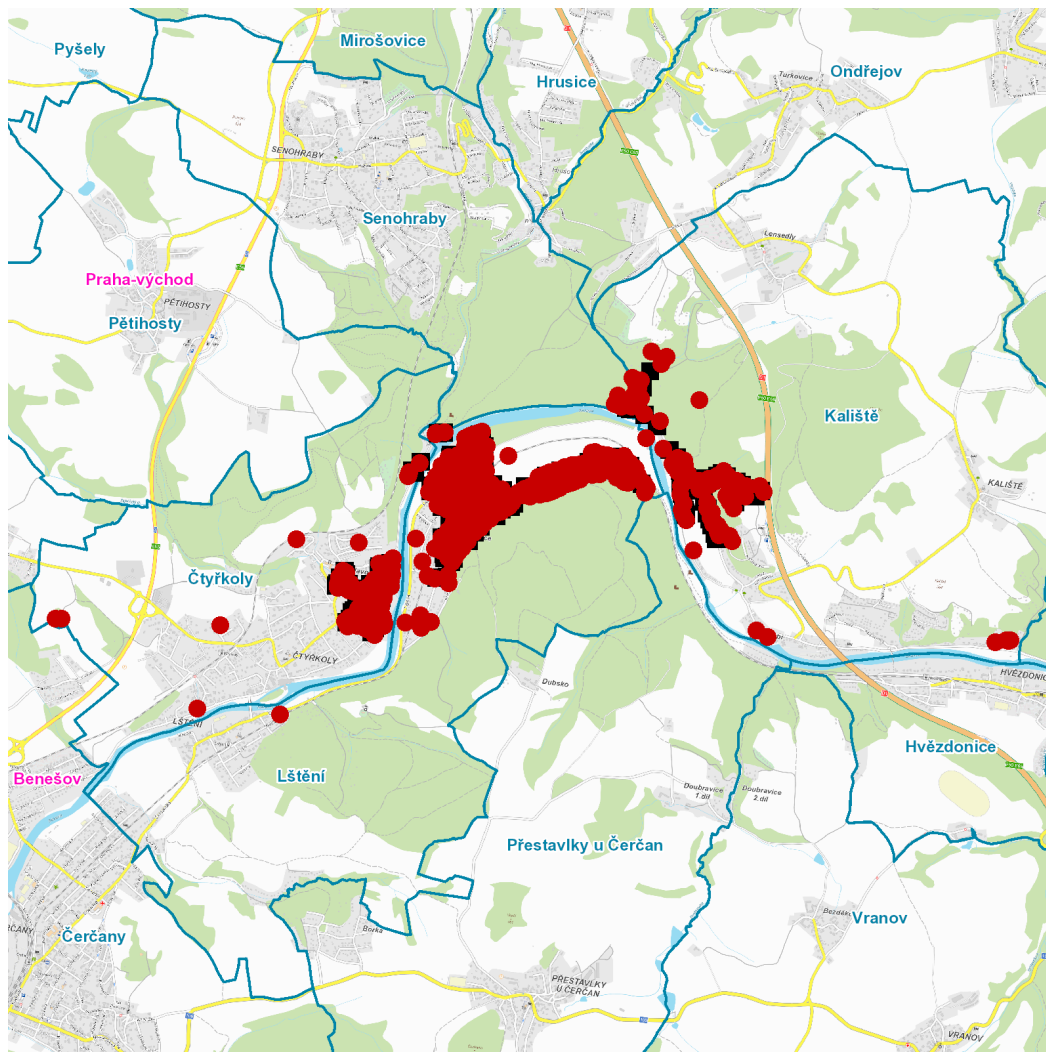

Orientační mapový podklad odstávkou dotčených lokalit

VYSVĚTLIVKY

- – adresy dotčené odstávkou elektřiny
- – místa připojení k elektrické síti dotčená odstávkou

INFORMACE ZASLÁNA

IDDS: 49hau35 (Obec Čtyřkoly)
IDDS: 738bj5s (Obec Kaliště)
IDDS: xe8bgjm (Obec Lštění)
IDDS: 967b6bm (Obec Senohraby)